



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности и ПР по г.Черкесску
369000, г. Черкесск, ул. Кавказская, 33 E-mail: (<http://www.svkchr.ru/gpn>), т. 25-43-72, 25-42-34
единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Карачаево-
Черкесской Республике (87822) 6-01-00,

ПРЕДПИСАНИЕ № 88/1/58

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МКОУ СОШ №7 города Черкесска

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),
законному представителю И.О. Директора Баталовой И. А.
владельца собственности, имущества и т.п.)

на основании распоряжения главного государственного инспектора г. Черкесска по пожарному надзору –начальника ОНД и ПР по г.Черкесску УНД и ПР ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике подполковника внутренней службы Малсугенова Б. Х. № 88 от «06» октября 2020 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут «29» октября 2020 года, проведена проверка в отношении объекта защиты, принадлежащего по праву собственности или уполномоченного владеть, пользоваться или распоряжаться, государственным инспектором ОНД по г. Черкесску УНД ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике майором внутренней службы Урусовым Т. Т. МКОУ СОШ №7 города Черкесска по адресу: КЧР, г.Черкесск ул. Доватора 17.

(должность, звание, ФИО государственного инспектора

по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Баталовой И. А.

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Люк выхода в чердачное помещение выполнить в соответствии с требованиями СНИП.	СНиП 21-01 п. 8.4	20.10.2021 г.	
2.	Шлейфы для устройства автоматической пожарной сигнализации не соответствуют нормам.	ФЗ №123 ст.82 п.2	20.10.2021 г.	
3.	В помещении кухни установить пожарные извещатели.	СП 5.13130.2009 п. 13.3.2	20.10.2021 г.	
4.	В спортзале установить второй пожарный извещатель.	СП 5.13130.2009 п. 13.3.2	20.10.2021 г.	

5.	Приборы контрольно приемные системы апс установить согласно норм(50 мм друг от друга).	СП 5.13130.2009 п. 13.14.8	20.10.2021 г.	
----	---	----------------------------	---------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

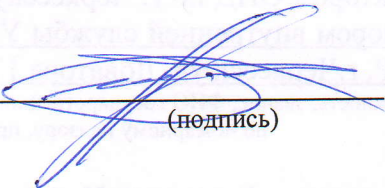
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
ОНД и ПР по г. Черкесску
майор внутренней службы

Урусов Т. Т.

(должность, Ф.И.О. гос.инспектора
по пожарному надзору)

« 29 » 10 20 20 г.



(подпись)

М.Л.П

Предписание для исполнения получил:
И.О. Директора

Баталова И. А.
(должность, Ф.И.О.)

« 29 » 10 20 20 г.


(подпись)